


LEGENDA:

- HW Stávající horkovod UNO 219/355 (zpátečka)
- HW Stávající horkovod UNO 219/355 (přívod)
- HW Nový horkovod UNO 76/160 (zpátečka)
- HW Nový horkovod UNO 76/160 (přívod)
- HW Nový horkovod DUO 60/225, 76/250
- Smršťovací dvojité těsněná spojka
- Dilatační polštáře – vždy pro obě strany obou trubek

- Zakončení
- Zemní sekční uzávěr
- Uzavírací ventil s ručním ovládáním (přírubový)
- Ochranné pásmo nového horkovodu (2,5 m na každou stranu)

ŘEZ POTRUBÍM S DILAT. POLŠTÁŘÍ

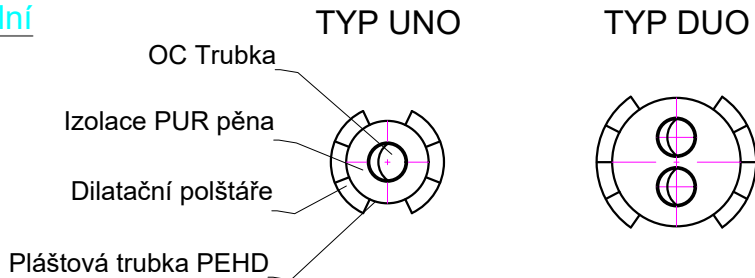

Poznámky k montáži:

Montáž potrubí bude provedena proškolenými pracovníky. Lomové body předizolovaného potrubí budou opatřeny dilatačními poduškami. Přírubový sekční uzávěr bude umístěn na přechodu mezi UNO/DUO předizolovaného potrubí v části chodníku (zatravnění). Před samotnou realizací bude nutné provést v místě napojení kopanou sondou pro stanovení izolační třídy obou větví páteřního horkovodu a následně doplnění napojovacího místa! ! POZOR – Při křížení plynovodu opatřit HV potrubí chráničkami! Stejně tak nesmí nové potrubí při křížení ohrozit další síť mechanicky ani vibračně. Odbočky budou zakončeny před hranicí jednotlivých pozemků a zaslepeny.



Žatecká teplotní, a.s.

AKCE: Objekt – přípoj k objektu č.p. 837

Stupeň: Dokumentace pro územní souhlas

<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ELNA Servis</div><div>Požáraradý, s.r.o.</div><div>Požáraradý č.p. 54, 44001</div><div>Výřkov - Požáraradý</div></div></div>		<div>ČSN EN ISO 9001:2009,</div> <div>ČSN EN ISO 14001:2005</div> <div>ČSN OHSAS 18001</div>		<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Něprředepsané tolerance:</div><div>ISO 2768 - mK</div></div></div>		<div><div>Označení svarových spojů:</div><div>EN ISO 2553</div></div>		<div><div>Tolerance svařenců:</div><div>EN ISO 13 920</div></div>		<div><div>Označení drsností:</div><div>EN ISO 1302</div></div>	
<div><div>Kreslí:</div><div>Ing. Košťák J.</div><div>Kontroloval:</div><div>Klíma O.</div><div>Schválil:</div><div>Ing. Kurka B.</div><div>Dne:</div><div>24.2.2022</div><div>Název:</div></div>		<div><div>Investor:</div><div>ŽT, a.s.</div><div>Hmotnost kg:</div></div>		<div><div>Index</div><div>Změna</div></div>		<div><div>Datum</div></div>		<div><div>Podpis</div></div>			
<div>KLADČSKÝ PLÁN</div>											
<div><div>Měřítka:</div><div>1:400 (1:200)</div></div>		<div><div>Formát:</div><div>A2</div></div>		<div><div>Stupeň:</div><div>DÚS</div></div>		<div><div>Typ:</div></div>		<div><div>Skupina:</div></div>		<div><div>Verze:</div><div>Č. výkresu:</div><div>2 90 743</div></div>	